




Pièces de l'unité de vie (suite)

Fiche BHC

H.33

Cabinet d'aisances (suite)

Encadrés en pointillés = aménagements futurs

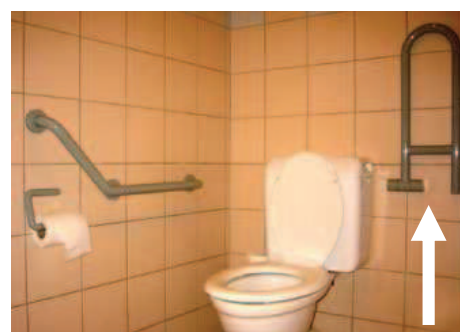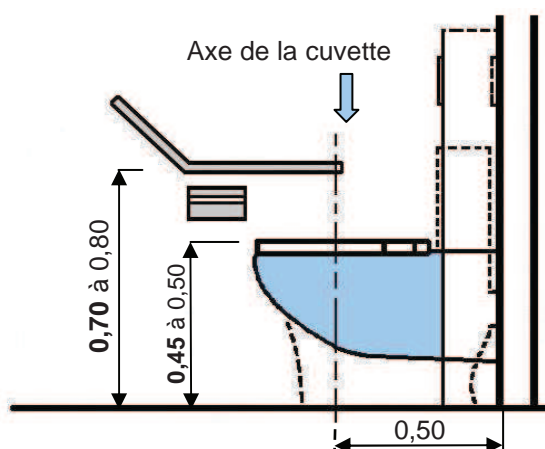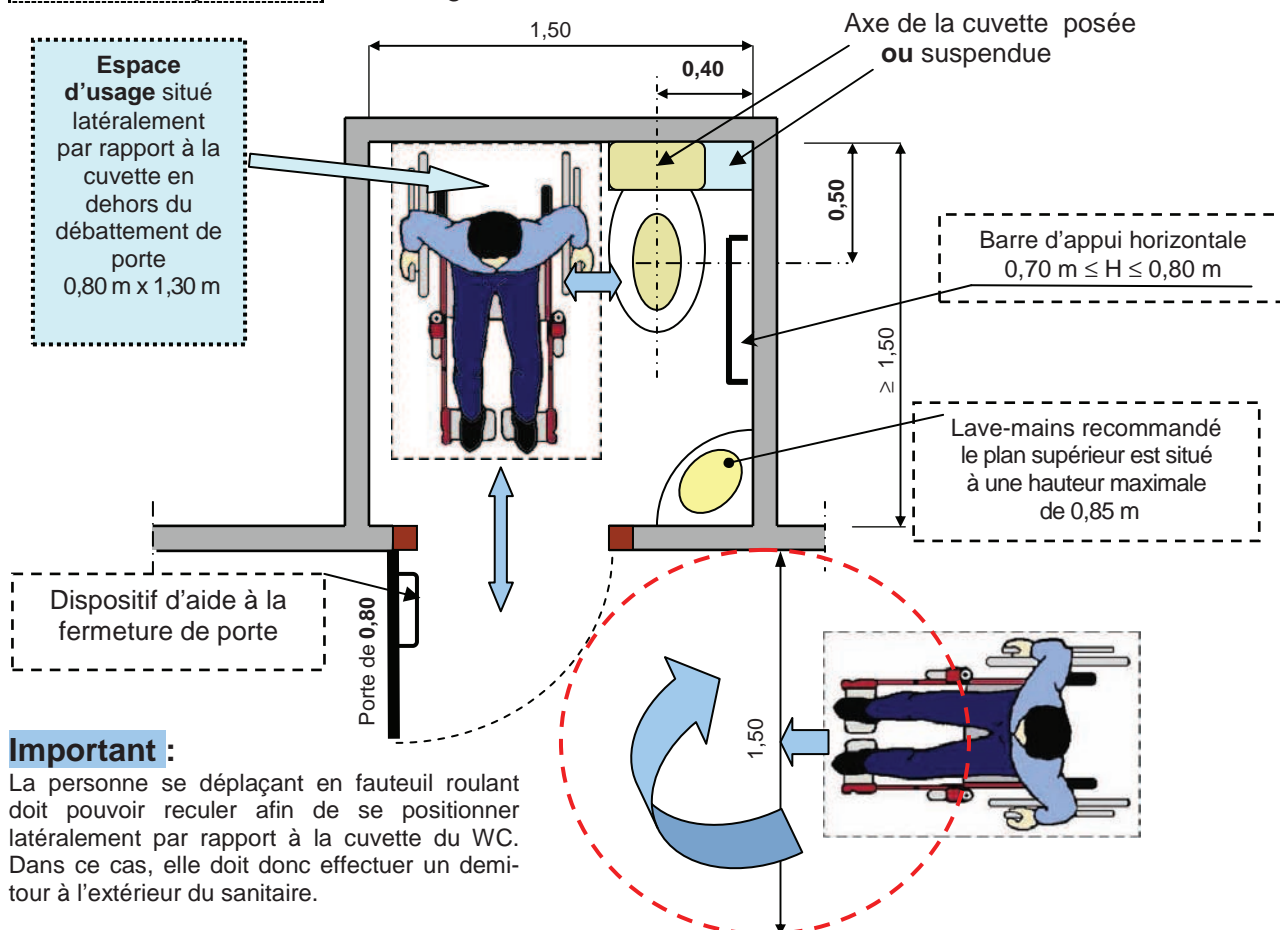

Un équipement avec
Barre d'appui opposé relevable

Conseil :

Dans les bâtiments existants, lorsque la distance entre l'axe de la cuvette et le mur latéral est supérieure à 0,40 m, une barre d'appui relevable peut être installée à 0,40 m de l'axe de la cuvette.